

# INFORMATIVA E ISTRUZIONI OPERATIVE GESTIONE DELL'EMERGENZA



	<b>INFORMATIVA E ISTRUZIONI OPERATIVE GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	<b>IO GESTIONE EMERGENZE</b>
		Marzo 2014 rev. 00
	Pagina 2 di 6	

## 1. GESTIONE EMERGENZE – NOTA INFORMATIVA

Quali sono le cause e i pericoli più comuni di incendio ?

- accumulo di scarti, rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- mancanza di ordine e pulizia nei locali;
- scarsa manutenzione delle apparecchiature elettriche;
- manutenzioni di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (fatti salvi i casi di apparecchiature progettate per essere sempre in servizio);
- utilizzo non corretto di apparecchi mobili per il riscaldamento;
- scarsa manutenzione dei sistemi di aspirazione o ventilazione di macchine, impianti, apparecchi di riscaldamento, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- presenza di fumatori, mancato rispetto del divieto di fumo o mancato utilizzo di portacenere;
- negligenze di appaltatori (aziende esterne) o degli addetti alla manutenzione;
- inadeguata informazione e formazione del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.



### INFORMAZIONE: sistemi di messa in funzione dell'estintore

L'azionamento dell'estintore si ottiene mediante apertura, rottura o perforazione di un otturatore. I dispositivi adibiti a tale operazione possono comprendersi in:

- grilletto (azionabile con un dito)
- maniglia (azionabile con una mano)
- pulsante (azionabile a scatto con un'azione di percussione)
- volantino (azionabile a mano con un'azione di rotazione)

I sistemi di azionamento indicati sono di norma unificati e sono generalmente realizzati in maniera semplice e pratica per consentire una facilità di manovra anche a persone inesperte. Gli organi di azionamento sono collocati sulla parte superiore dell'estintore per impedire il funzionamento dello stesso con manovre di capovolgimento. I dispositivi di intercettazione ad autochiusura consentono l'interruzione temporanea della scarica ed una spina di sicurezza impedisce il funzionamento accidentale dell'estintore.

### INFORMAZIONE: come si usa l'estintore portatile




- 1) TOGLIERE LA SICURA
- 2) IMPUGNARE CON LA MANO SINISTRA L'ESTINTORE, CON LA MANO DESTRA IL DIFFUSORE
- 3) PREMERE LA LEVA POSTA SULL'ESTINTORE
- 4) DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA, IN MANIERA QUASI PARALLELA AL TERRENO, EVITANDO DI COLPIRE LA FIAMMA DALL'ALTO IN BASSO; ALLA BASE DELLA FIAMMA ESEGUIRE CON IL GETTO UN MOVIMENTO DESTRA/SINISTRA COME DI SPAZZOLATURA.

### INFORMAZIONE: la corretta gestione degli estintori

- GLI ESTINTORI PORTATILI DEVONO ESSERE FISSATI A MURO O SU APPOSITE PIANTANE ED UBICATI PREFERIBILMENTE LUNGO LE VIE DI USCITA ED IN PROSSIMITA' DELLE USCITE;
- TUTTI GLI ESTINTORI PORTATILI DEVONO ESSERE UBICATI IN PUNTI CHIARAMENTE VISIBILI;
- TUTTI GLI ESTINTORI PORTATILI DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI;
- SORVEGLIARE CHE SIANO LIBERI DA OSTRUZIONI;
- RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE EVENTUALI OSTRUZIONI
- FAR ESEGUIRE IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PORTATILI A CURA DI AZIENDA ESTERNA SPECIALIZZATA;
- SORVEGLIARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER GARANTIRE LA VISIBILITA' IN CASO DI EMERGENZA.

2. NUMERI TELEFONICI DI PUBBLICA UTILITA'



UMERI UTILI EMERGENZE

	<p><b>NUMERO UNICO EMERGENZE</b> (carabinieri, polizia di stato, soccorso sanitario, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale)</p>	<p>112</p>				
	<p><b>POLIZIA MUNICIPALE</b> Via Sempione, 20, 21100 Varese</p>	<p>0332 809111</p>				
	<p><b>ENEL</b></p>	<p>800-02.34.52</p>				
	<p><b>A.R.P.A. LOMBARDIA</b> Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente</p>	<p>0332.327739-40-45</p>				
	<p><b>A.S.L. della provincia di Varese Distretto di Varese</b> Viale Monte Rosa, 28 - 21100 Varese</p>	<p>0332.277922</p>				
<div style="text-align: center;">  <p><b>Parco Regionale Campo di Fiori</b></p> <p><b>Parco Regionale Campo di Fiori</b> <b>0332.435386</b> Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td data-bbox="326 1589 765 1688">  <p><b>Antincendio Boschivo</b> 800-035195</p> </td> <td data-bbox="796 1589 1235 1688">  <p><b>Servizio di vigilanza ecologica</b> 0332-435397</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1720 765 1819">  <p><b>Soccorso fauna selvatica</b> 0332-252249</p> </td> <td data-bbox="796 1720 1235 1819">  <p><b>Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Varese</b> 0332-262567</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>			 <p><b>Antincendio Boschivo</b> 800-035195</p>	 <p><b>Servizio di vigilanza ecologica</b> 0332-435397</p>	 <p><b>Soccorso fauna selvatica</b> 0332-252249</p>	 <p><b>Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Varese</b> 0332-262567</p>
 <p><b>Antincendio Boschivo</b> 800-035195</p>	 <p><b>Servizio di vigilanza ecologica</b> 0332-435397</p>					
 <p><b>Soccorso fauna selvatica</b> 0332-252249</p>	 <p><b>Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Varese</b> 0332-262567</p>					

## Il sistema di gestione dell'emergenza

### PREALLARME IN CASO DI EMERGENZA

#### segnale di preallarme - segnalazione emergenza

Il segnale di preallarme permette di avvisare tutti i presenti di una potenziale situazione di pericolo all'interno della struttura da accertare e dare avvio alle procedure di intervento della squadra antincendio presente.

Il segnale di **preallarme** utilizzato presso la struttura è di tipo verbale.



### ALLARME EMERGENZA - EVACUAZIONE

#### segnale di allarme - ordine di evacuazione

Il segnale di evacuazione deve dare avvio alle procedure di abbandono della struttura.

Il segnale di **allarme** evacuazione utilizzato è di tipo sonoro (un fischietto all'interno della struttura - posizionato all'interno della cucina in prossimità della coperta ignifuga e una "tromba da stadio" posizionata nel punto vendita per allertare le persone all'esterno della struttura dell'emergenza in atto).



#### 2.1. PUNTO DI RACCOLTA

Al segnale di evacuazione ovvero l'ordine di abbandonare la struttura, tutti i presenti nella struttura devono confluire ordinatamente al Punto di Raccolta attraverso l'uscita di emergenza principale indicata, sul retro della struttura (locale didattico).

Il PUNTO DI RACCOLTA è nell'area parcheggio di fronte alla struttura



**EMERGENZA INCENDIO**

**COMPORNTAMENTO DEI LAVORATORI**

**COMPORNTAMENTI ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO**

**CHIUNQUE** RILEVI UN PRINCIPIO DI INCENDIO DEVE:

- **ALLONTANARE TUTTI I PRESENTI DALLA ZONA DI PERICOLO**
- AVVISARE GLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO VERBALMENTE O SE NECESSARIO CON I MEZZI ACUSTICI IN DOTAZIONE (FISCHIETTO E TROMBA);
- SOLO SE DEBITAMENTE FORMATO (QUALORA RISULTI ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO), CERCARE DI SPEGNERE IL PRINCIPIO DI INCENDIO AVVALENDOSI DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLE VICINANZE, IN ATTESA DELL'ARRIVO DEGLI ADDETTI;
- ALLONTANARSI DALLA ZONA DI PERICOLO IN ATTESA DELL'ARRIVO DEGLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO.

NEL CASO IN CUI OCCORRA EVACUARE LA STRUTTURA:

- ABBANDONARE GLI AMBIENTI DI LAVORO, RAGGIUNGENDO ORDINATAMENTE L'USCITA, RECADOSI ALL'ESTERNO;
- **COORDINARE L'ESODO DI TUTTI I PRESENTI ALL'INTERNO DELLA LOCALE**

IN CASO DI EVACUAZIONE OCCORRE SEGUIRE LE SEGUENTE REGOLE GENERALI:


- L'ABBANDONO DEI LOCALI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE ELEMENTARI NORME DI SICUREZZA, SENZA LASCIARE IN ESSERE SITUAZIONI CHE POSSANO DEGENERARE IN PERICOLO E SENZA COMPROMETTERE AD ALTRI LA POSSIBILITÀ DI EVACUARE LA ZONA;
- NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE ATTARDARSI PER REPERIRE OGGETTI PERSONALI;
- IN AMBIENTI INVASI DA FUMO, È CONSIGLIABILE PROCERE A CARPONI, METTENDO SULLA BOCCA UN FAZZOLETTO POSSIBILMENTE BAGNATO, NON RESPIRANDO MAI IN PROFONDITÀ MA CON RESPIRI CORTI E DISTANZIATI;
- RAGGIUNTO L'ESTERNO, VERIFICARE IMMEDIATAMENTE L'EVENTUALE ASSENZA DI QUALCHE COLLEGA O VISITATORE/UTENTE/LAVORATORE ESTERNO PER INFORMARE NON APPENA POSSIBILE GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA.

IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO, OCCORRE:

- **ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI NELLE IMMEDIATE VICINANZE;**
- DARE IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL'INTERA STRUTTURA (UTILIZZO DEL FISCHIETTO) E SEGNALE DELL'EMERGENZA A TUTTI I PRESENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI - CAMPI (CON L'UTILIZZO SE NECESSARIO DELLA TROMBA).
- RECUPERARE GLI ESTINTORI PER POTER INTERVENIRE
- AVVIARE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO AVVALENDOSI DEI PRESIDI DISPONIBILI;
- QUALORA NECESSARIO, INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ED AGIRE SULLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL METANO;
- QUALORA IL PRINCIPIO DI INCENDIO NON RISULTI PIÙ DOMABILE, OCCORRE CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO (**NUMERO UNICO - 112**).

NEL CASO IN CUI OCCORRA EVACUARE IL LOCALE:

- **COORDINARE L'ESODO DI TUTTI I PRESENTI;**
- VERIFICARE, UNA VOLTA ALL'ESTERNO, CHE TUTTI (COLLEGI O VISITATORI/UTENTI/LAVORATORI ESTERNI) SIANO PRESENTI;
- PRESTATE ADEGUATO SUPPORTO AI SOCCORSI ESTERNI.

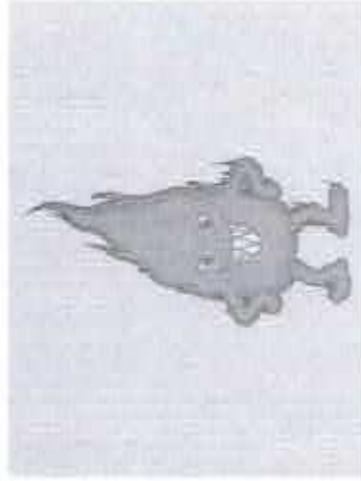

EMERGENZA INFORTUNI/MALORI

COMPORNTAMENTO DEI LAVORATORI

COMPORNTAMENTI ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO.

**CHIUNQUE** RILEVI UNA PERSONA INFORTUNATA E/O COLTA DA MALORE, DEVE:

- PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE AD INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO SPIEGANO LORO L'ACCADUTO.
- SUPPORTARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DURANTE IL PRIMO INTERVENTO SULLA PERSONA (SE NECESSARIO, CONTATTARE I SOCCORSI ESTERNI - **NUMERO UNICO 112**)

- IN CASO DI LIEVI INFORTUNI OCCORRE AVVIARE LE OPERAZIONI DI PRIMO SOCCORSO DIRETTAMENTE SUL POSTO (CASSETTA DI MEDICAZIONE) O SE POSSIBILE PORTANDO L'INFORTUNATO IN LOCALE ADEGUATO PER INTERVENTI QUALI DISINFEZIONE E MEDICAZIONE DI UNA FERITA, MEDICAZIONE DI UNA CONTUSIONE;

- IN CASO DI INFORTUNI GRAVI, ASSISTONO L'INFORTUNATO FINO ALL'ARRIVO DI SOCCORRITORI ESPERTI SENZA INTRAPRENDERE OPERAZIONI CHE POTREBBERO CAUSARGLI ULTERIORI DANNI (ES. MUOVERLO IN CASO DI SOSPETTA FRATTURA, SOMMINISTRARGLI BEVANDE O MEDICINALI SE PRIVO DI CONSCENZA, ECC.).

SE LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE LO RICHIEDE, SI DISPONE IL TRASPORTO DELLA PERSONA AL PIÙ VICINO CENTRO DI PRONTO SOCCORSO CON IL MEZZO PIÙ IDONEO (AUTOMOBILE O AMBULANZA).





## ISTRUZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA



- Se rilevo un principio di incendio, o una qualsiasi situazione anomala/di emergenza avverto **SUBITO** il personale responsabile della struttura, spiegando l'accaduto.
- Non farsi assalire dal **PANICO**, mantenere la calma e attenersi a quanto comunicato dal personale responsabile della struttura.
- Al segnale di evacuazione, tutte le persone presenti devono abbandonare la struttura e convogliarsi ordinatamente verso l'uscita e quindi raggiungere l'esterno, secondo le istruzioni impartite dal personale presente.
- Se gli ambienti sono invasi da fumo, è consigliabile procedere a carponi, mettere sulla bocca un fazzoletto possibilmente bagnato, non respirare mai in profondità ma con respiri corti e distanziati.




NUMERO UNICO  
EMERGENZE  
**112**





## NUMERI TELEFONICI DI PUBBLICA UTILITA'



### NUMERI UTILI EMERGENZE

	<b>NUMERO UNICO EMERGENZE</b> (carabinieri, polizia di stato, soccorso sanitario, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale)	112
	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b> Via Sempione, 20, 21100 Varese	0332 809111
	<b>ENEL</b>	800-02.34.52
	<b>A.R.P.A. LOMBARDIA</b> Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	0332.327739-40-45
	<b>A.S.L. della provincia di Varese Distretto di Varese</b> Viale Monte Rosa, 28 - 21100 Varese	0332.277922
 <b>Parco Regionale CAMPO DI FIORI</b> <b>Parco Regionale Campo di Fiori</b> <b>0332.435386</b> Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)		
 <b>Antincendio Boschivo</b> 800-035195	 <b>Servizio di vigilanza ecologica</b> 0332-435397	
 <b>Soccorso fauna selvatica</b> 0332-252249	 <b>Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Varese</b> 0332-282587	

	<b>STAFF DI SICUREZZA</b>		rev. 00 marzo '14

**Datore di Lavoro**  
**Egidio Barban**

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**  
**Antonio PEPE**  
 a.pepe@safetygroupitalia.com  
 Safety GROUP  
 Tel. 0331/782524

**Medico Competente**  
**Guido Perina**  
 Safety GROUP  
 Tel. 0331/782524

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**  
  
 //

**DIRIGENTI E PREPOSTI**


**Preposto – Rolando Bandiera**

**GESTIONE EMERGENZE**

**Addetti Squadra Antincendio**  
  
**Rolando Bandiera**

**Addetti Squadra Pronto Soccorso**  
  
**Piercarlo Citerio**

PLANIMETRIA DI EMERGENZA  
PIANO PRIMO

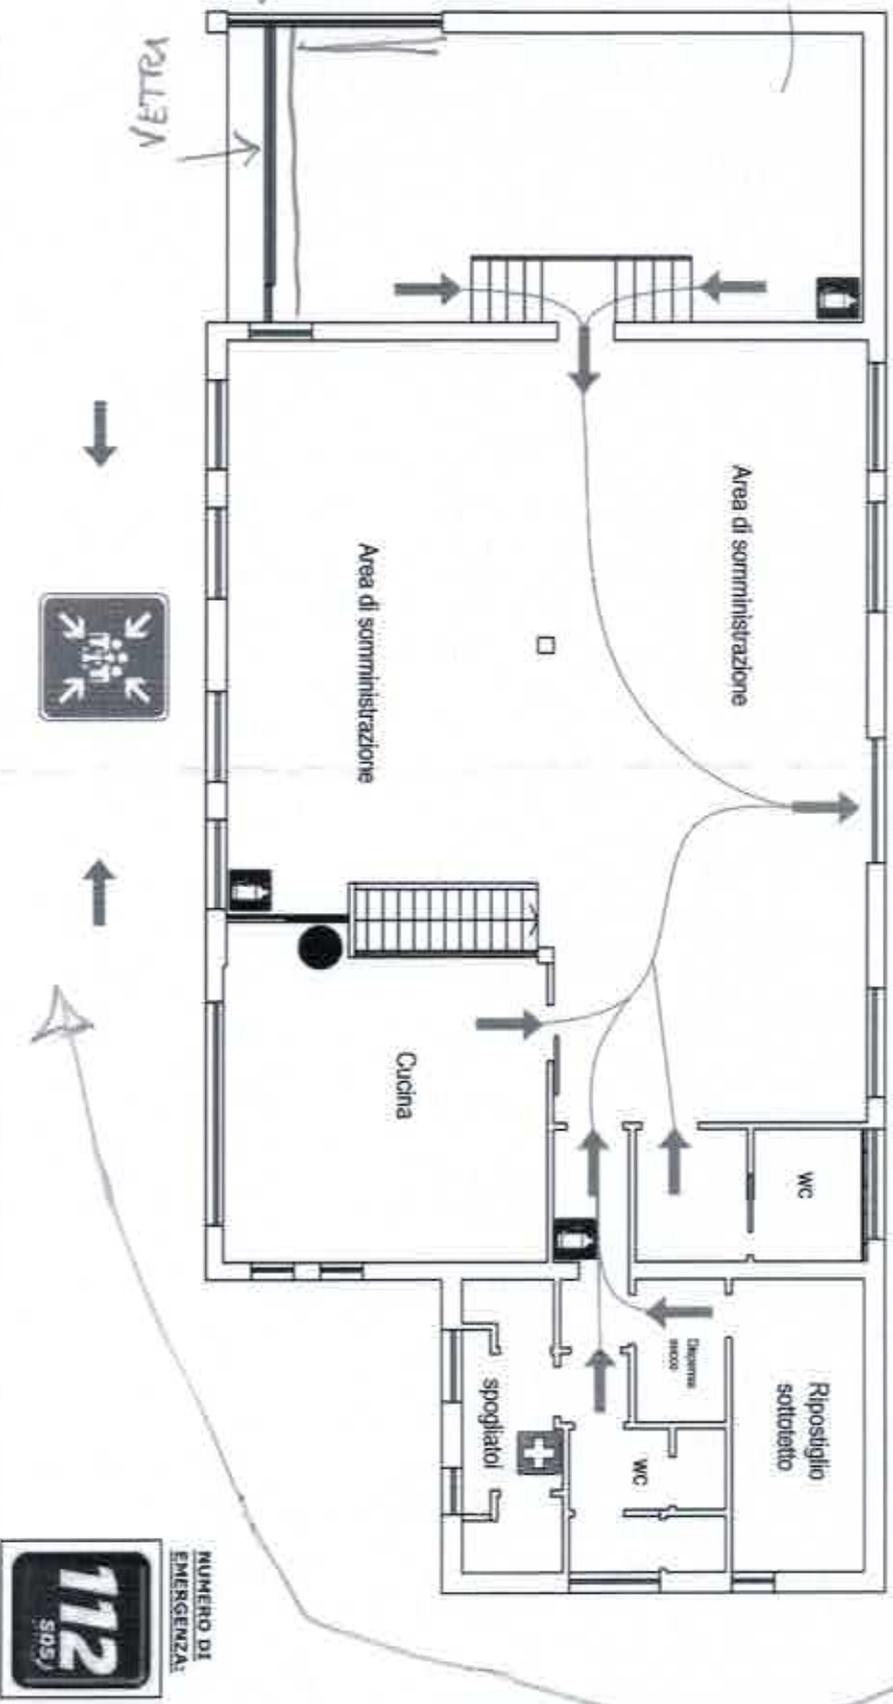

SI ADESSO

STRISCIA GIALLA

VETRA

<p>Realizzato da: Safety Controll S.r.l. Via S. Rocca, 16 - Calcinide (VA) Tel. 0331 / 78524</p>	<p>LEGENDA:</p>	<p>Titolo Lavori: Pianificato di Emergenza Piano Primo Aggiornamento del luglio 2013</p>	<p>Adiando: <b>RISTORANTE - "MIRTILLI"</b> Via Giallo, 5 - Località Piegazzano VARESE</p>
	<p> uscita di sicurezza</p> <p> percorso di emergenza</p> <p> comando di pronto soccorso</p> <p> estintore portatile</p> <p> coperto</p>	<p> punto di raccolta</p> <p> IO SONO QUI</p> <p> comando di pronto soccorso</p> <p> estintore portatile</p> <p> coperto</p>	<p> direzione</p> <p> T+T</p> <p> direzione</p> <p> direzione</p>



NUMERO DI EMERGENZA: 112